


VISTA FRONTAL

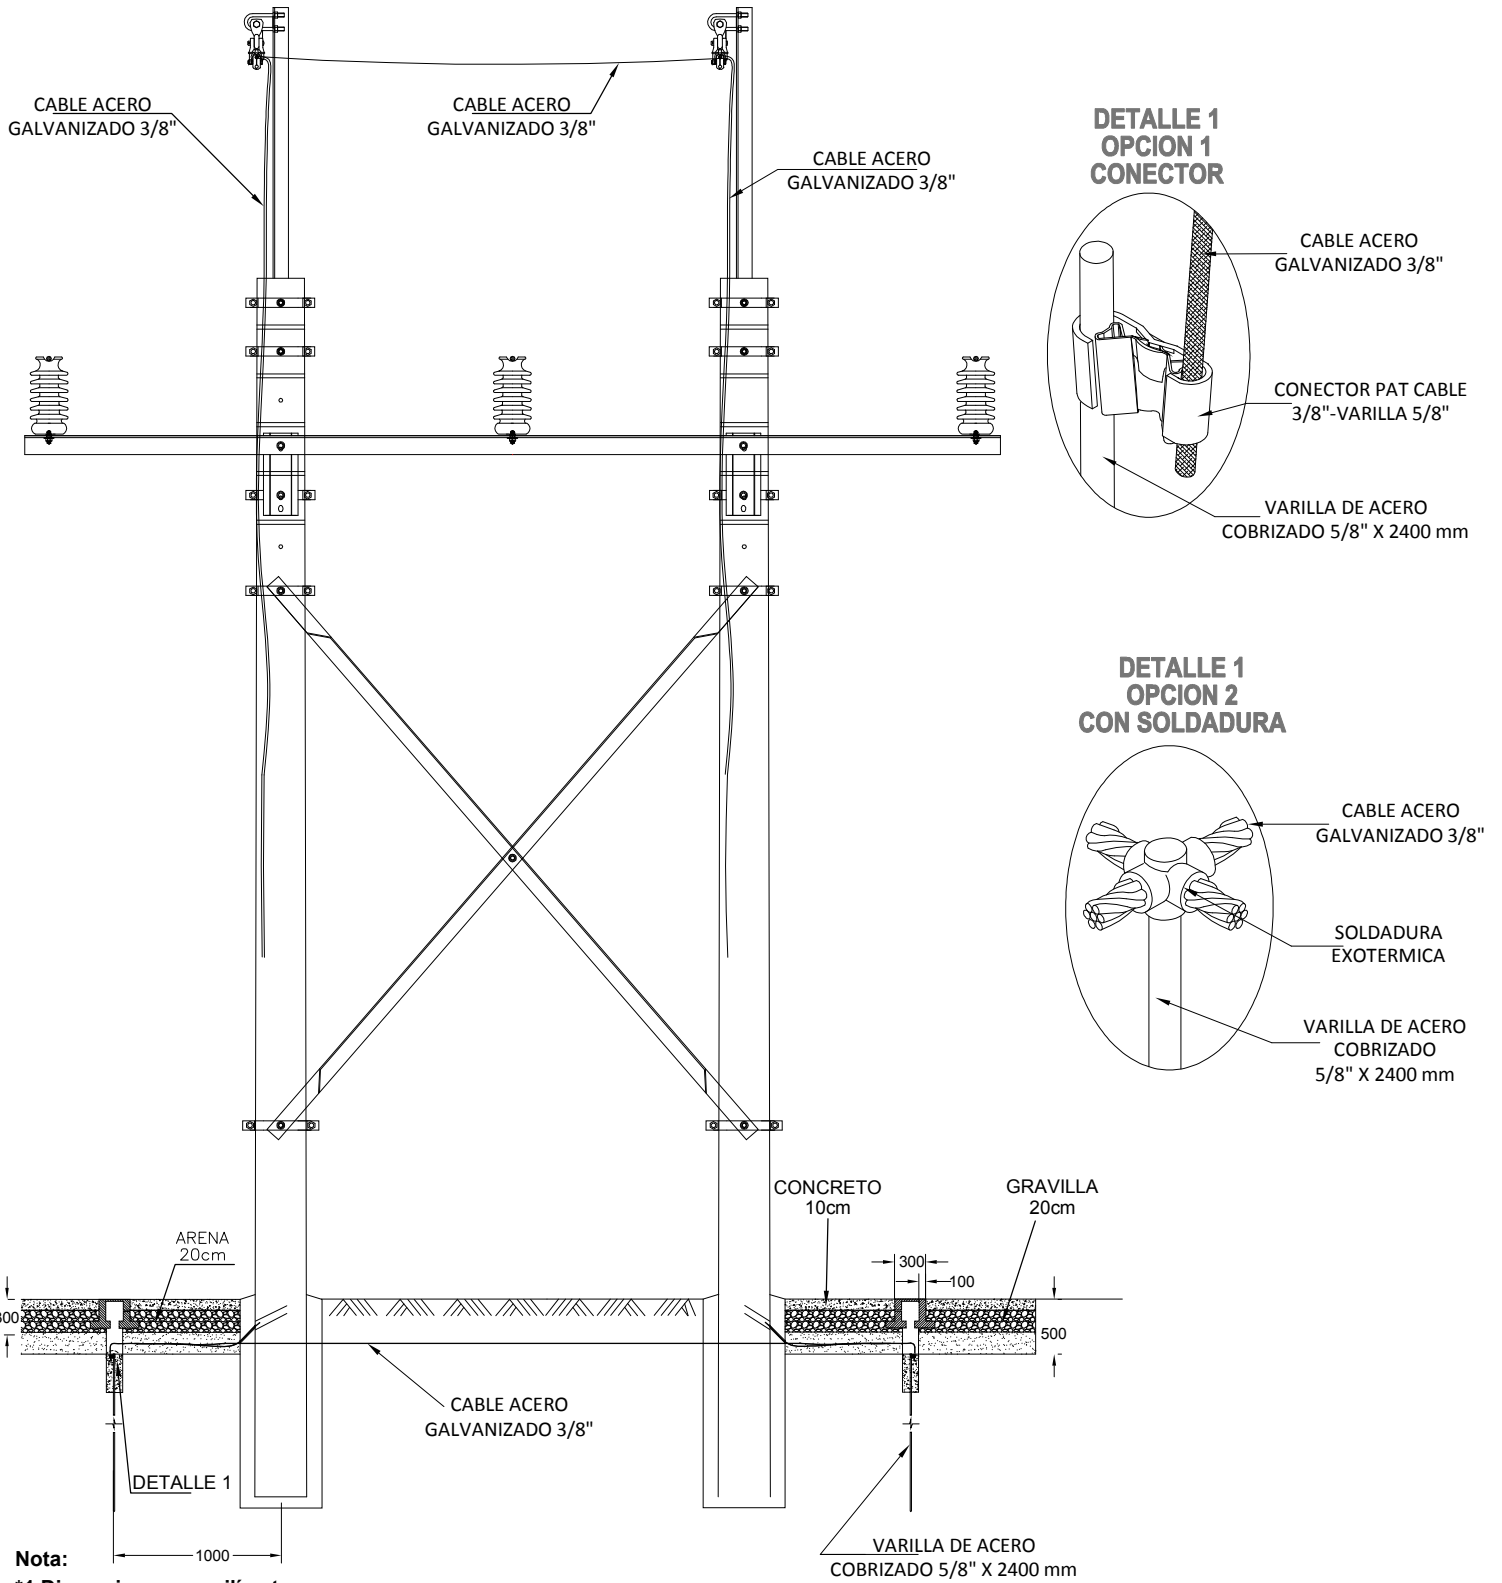


Nota:

*1 Dimensiones en milímetros.

*2 Si se utiliza un registro de forma cilíndrica será de diámetro de 300mm.

*3 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.

VISTA LATERAL

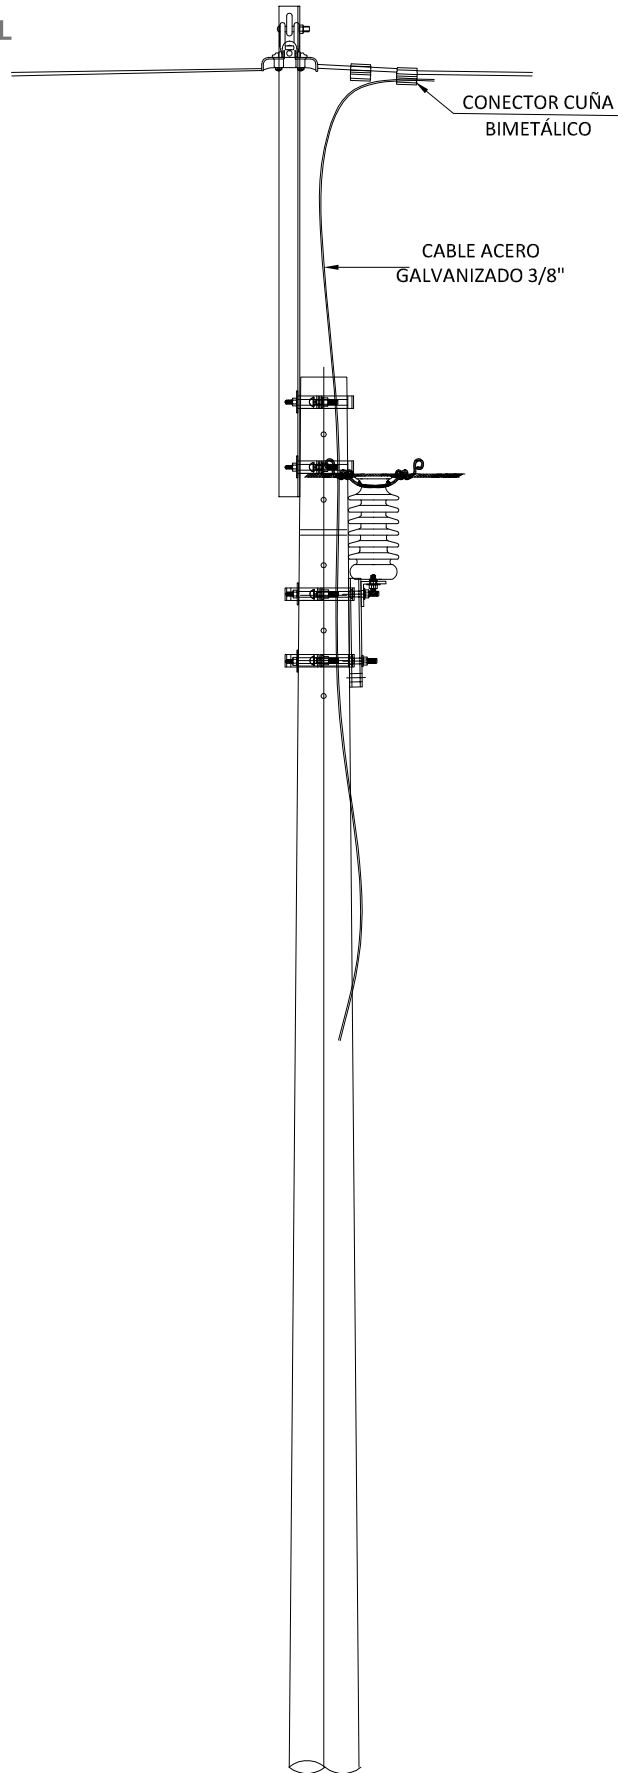

UCC MANO DE OBRA

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSPTCT2	MONTAJE CONJUNTO PAT CABLE DE GUARDA EN H	u	1

UCC MATERIALES

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
PT33A	CONJUNTO DE S.P.T. PARA CABLE DE GUARDA EN H CON ACERO GALVANIZADO-VARILLA	u	1
1450301	CONECTOR CUÑA 1/0 AWG - 2AWG BIME	u	6

LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1316171	CABLE ACERO EXTRA RESISTENTE GALVANIZADO 3/8	m	32
1635212	VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm	u	2
1450181	CONECTOR PAT CABLE 3/8-VARILLA 5/8	u	2